



54550 Daun, 26.08.2011 Th/ -

Prüfbericht

Nr. 0600-11

Über die: rechnerische Ermittlung einer versickerungsfähigen Regenspende einer Pflasterfläche, hergestellt mit QuadratDrän-Pflastersteinen aus Beton DIN EN 1338 mit den Rasterabmessungen 200 x 200 x 80 mm und einem wasserdurchlässigen Fugenanteil.

Antragsteller: Firma
EHL AG
Bundesstraße 127

56642 K r u f t

über
EHL AG
An der B 420

55546 Neu-Bamberg

Gegenstand: Zur rechnerischen Ermittlung der versickerungsfähigen Regenspende der QuadratDrän-Pflasterstein-Fläche mit einer wasserdurchlässigen Fugenbreite von ca. 8 mm wurden durch die Firma EHL AG Steinzeichnungen sowie Verlegeanweisungen vorgelegt.

Dieser Bericht umfasst 4 Seiten

Eifelinstitut:

Tiergartenstraße 2 - 54550 Daun
Telefon (06592) 927-0 - Fax (06592) 927-25
E-Mail: info@eifelinstitut.de / Internet: www.eifelinstitut.de

Bankverbindungen:

Kreissparkasse Vulkaneifel (BLZ 586 512 40) Kto.-Nr. 11866
Volksbank RheinAhrEifel eG (BLZ 577 615 91) Kto.-Nr. 35 333 04 00

Folgende Materialeigenschaften sind durch rechnerischen Nachweis zu bestimmen:

1.) Ermittlung der versickerungsfähigen Regenspende nach dem Berechnungsverfahren der Versickerungsleistung in Anlehnung an das ATV-Arbeitsblatt A 138.

2.) Beurteilung

Vorbemerkungen:

Durch Berechnungsverfahren nach dem ATV Arbeitsblatt A 138 ist die rechnerische Versickerungsleistung bzw. versickerungsfähige Regenspende der Pflasterfläche nach der nachfolgenden Rechenformel für nicht verunreinigtes Niederschlagswasser zu berechnen.

$$A_{s=} = \frac{A_u}{[(10^7 * k_f / 2 * r_{D(n)}) - 1]}$$

mit

A_s = verfügbare Versickerungsfläche in m^2

A_u = angeschlossene, undurchlässige Fläche in m^2


k_f = Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone in m/s

$r_{D(n)}$ = Regenspende in $l/s \cdot ha$

Voraussetzung für die Wirksamkeit der errechneten versickerungsfähigen Regenspende einer Pflasterfläche, hergestellt mit Pflastersteinen aus Beton nach DIN EN 1338 ist die Verwendung eines entsprechend wasserdurchlässigen Untergrundes und Unterbaus sowie der Einbau von wasserdurchlässigem Splittmaterial der Körnung 2/5 mm im Fugenbereich.

Die mit angefügten Abstandhaltern erzielte Zwangsfugenkonstruktion ergibt ca. 8 mm Fugenbreite an der Oberfläche der Pflastersteine.

In der nachfolgenden Abbildung ist das Verlegemuster der QuadratDrän-Pflastersteine schematisch dargestellt.

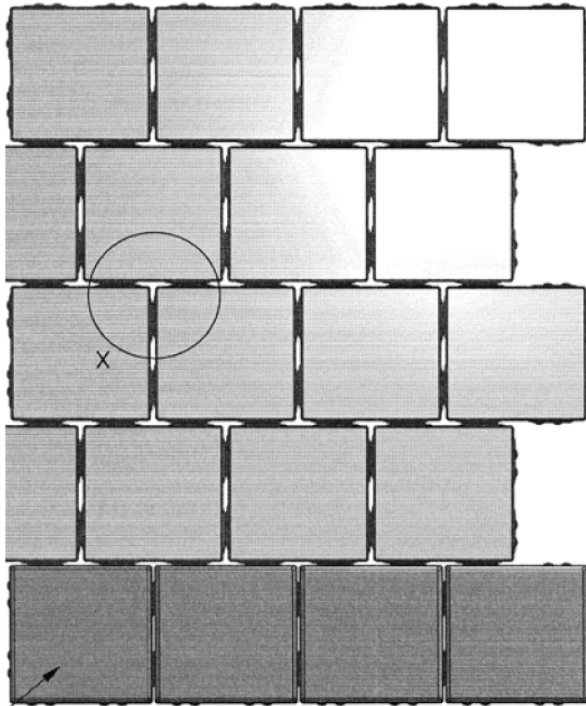

Berechnung der Wasserdurchlässigkeit:

Auf der Grundlage des vorstehend aufgeführten Berechnungsverfahrens und der angegebenen Rechenformel und unter Annahme eines Wasserdurchlässigkeits-Beiwertes des für die Fugenverfüllung verwendeten Splittmaterials der Korngruppe 2/5 mm von $5,6 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ und einem vorgegebenen Fugenanteil von ca. 4,3% ergibt sich für den QuadratDrän-Pflasterstein aus Beton 200 x 200 x 80 mm eine versickerungsfähige Regenspende von:

ca. 1200 l/s ha.

Beurteilung:

Gemäß der Richtlinie für die Herstellung und Güteüberwachung von wasserdurchlässigen Pflastersteinen aus haufwerksporigem Beton, herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V., Fachgruppe Betonerzeugnisse für den Straßenbau, ist für WD-Pflastersteine ein Wasserdurchlässigkeits-Beiwert k_f von $5,4 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$ gefordert. Das entspricht einer versickerbaren Regenspende der Pflasterfläche von 270 l/s ha.

Die rechnerisch ermittelte versickerungsfähige Regenspende bei dem Pflasterbelag aus QuadratDrän-Pflastersteinen von ca. 1200 l/s ha. überschreitet somit deutlich den Anforderungswert von 270 l/s ha.

EIFELINSTITUT**Daun**

Dipl.-Ing. L. Thielen

